



Протокол испытаний №

ИСПЫТАНИЕ ГРУНТОВ МЕТОДОМ ОДНОПЛОСКОСТНОГО СРЕЗА (ГОСТ 12248-2010)

Лабораторный номер №:

Заказчик:

Объект:

Наименование выработки:

Глубина отбора: м

ИГЭ:

Наименование грунта:

Состояние грунта:

Водонасыщенное

Диаметр образца: 71,4 мм

Режим испытания:

КД

Оборудование: АСИС ГТ.2.0.5



ХАРАКТЕРИСТИКИ ГРУНТА

$\rho_s, \text{г/см}^3$	$\rho, \text{г/см}^3$	$\rho_d, \text{г/см}^3$	n, %	e	W, %	Sr, д.е.	$I_p, \%$	I_L	$I_{om}, \%$

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЯ

$\sigma, \text{МПа}$	$\tau, \text{МПа}$

$\varphi, \text{град}$	C, МПа

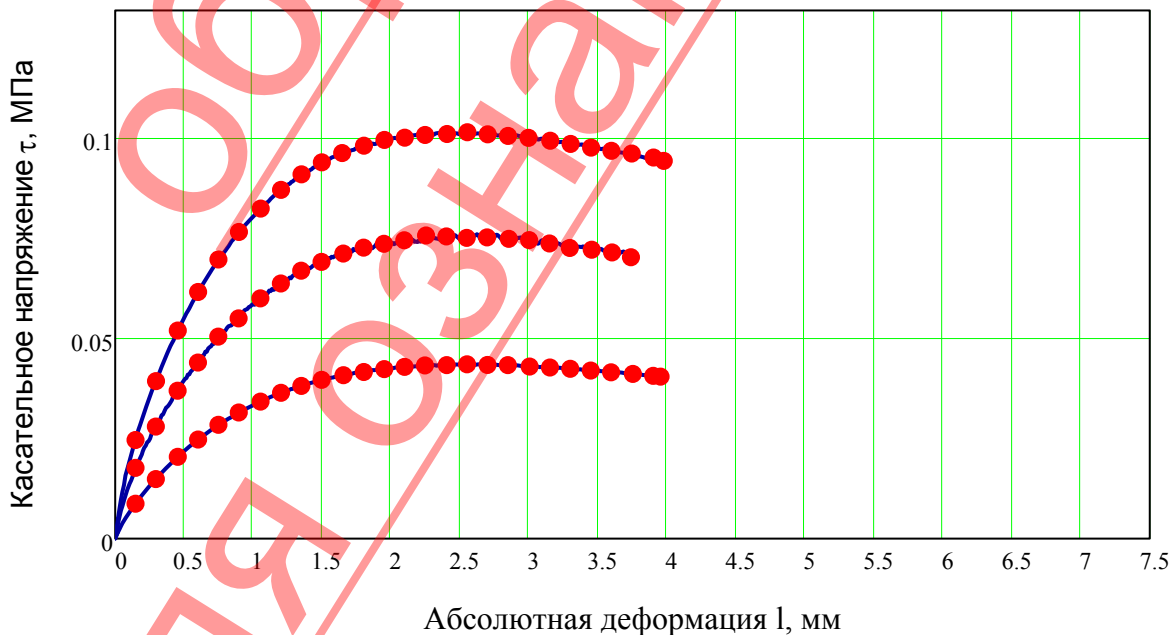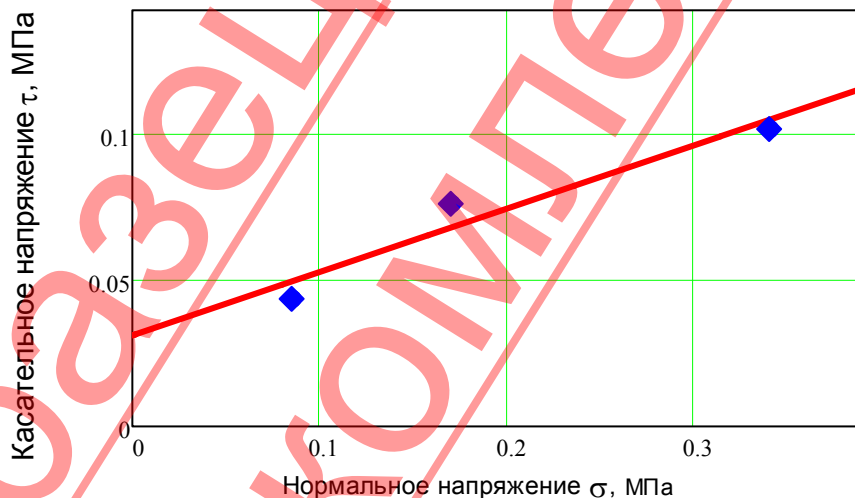

Исполнители:

Жмылёв Д.А., Старостин П.А., Чалая Т.А., Чипеев С.С.

Исполнительный директор / нач. ИЛ:

Макарова О.В., Горшков Е.С., Доронин С.А.

Научный руководитель ИЛ:

Семенова О.В.

Техн. директор:

Академик РАЕН Озмидов О.Р. / к.т.н. Череповский А.В.

Жидков И.М.

Лист

Изм	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
-----	----------	------	--------	-------	------